


EVNGENCO 2: Chủ động ứng phó bão số 5 (KAJIKI) và mưa lũ

07:04 25/08/2025

Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) cùng các đơn vị thành viên đang khẩn trương triển khai công tác phòng chống bão số 5 (KAJIKI) và mưa lũ theo phương châm "4 tại chỗ".

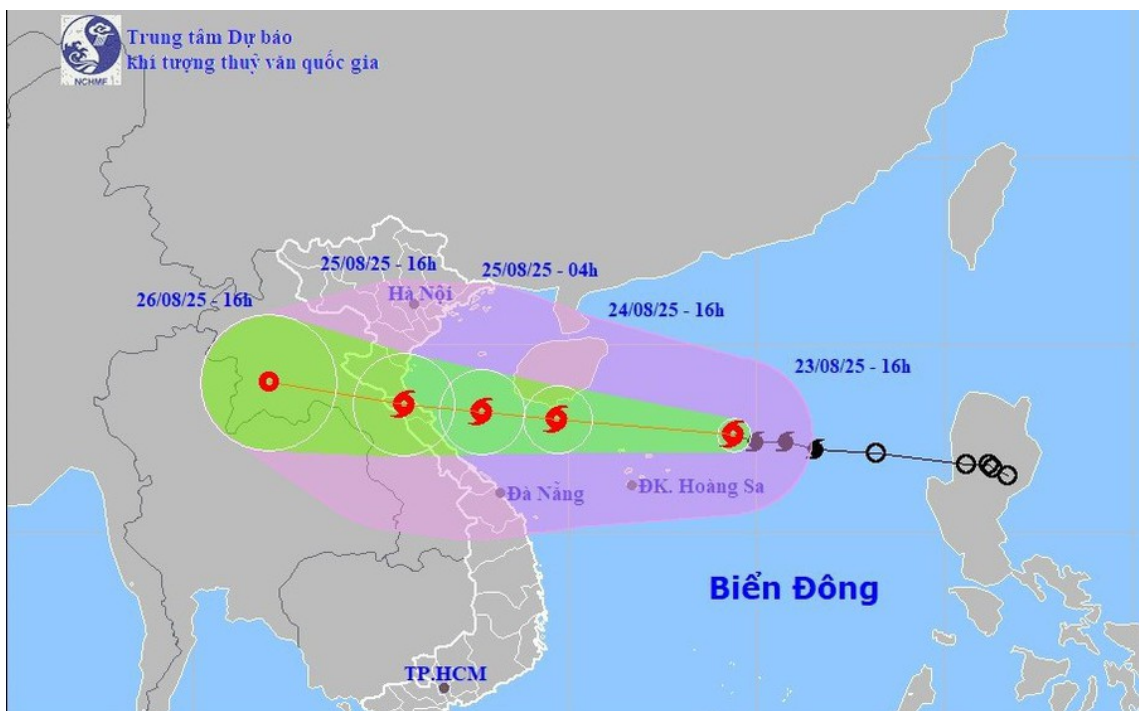

Bão số 5 (KAJIKI) cường độ rất mạnh, di chuyển rất nhanh, đặc biệt nguy hiểm

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng bão số 5, mưa lớn sẽ xảy ra tại nhiều khu vực, đặc biệt là từ Thanh Hóa đến Quảng Trị với lượng mưa có thể lên tới 150-300mm, thậm chí có nơi trên 600mm từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8.

Tại các nhà máy nhiệt điện do EVNGENCO2 quản lý, công tác chuẩn bị ứng phó bão đã được triển khai đồng bộ theo phương châm "4 tại chỗ". Đơn cử, Nhiệt điện Hải Phòng bố trí nhân lực trực cho 02 nhà máy bảo đảm ứng trực trực tiếp tại nhà máy và tại các vị trí xung yếu, khi bão đổ bộ.

Hiện tại, toàn bộ các cầu trục bốc than đã được neo bảo an toàn và các sà lan đã di chuyển đến nơi trú bão. Tại Nhiệt điện Phả Lại, đội xung kích gồm 36 người, được bố trí nhân lực theo các ca trực vận hành, khi có phát sinh cần điều động thêm nhân lực, Đội sẽ huy động lực lượng tại vận hành đương ca tham gia ứng phó. Lương thực, thực phẩm đã được chuẩn bị đầy đủ và dự trữ trong kho, đảm bảo đủ các suất ăn của lực lượng vận hành và lực lượng ứng trực bão.

Các đơn vị thủy điện nằm trong vùng dự báo mưa lớn cũng đang duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất. Mức nước các hồ Trung Sơn, A Vương, Sông Bung và Quảng Trị đều đang thấp hơn mức nước dâng bình thường để sẵn sàng đón lũ.

Toàn bộ các nhà máy đã kích hoạt hệ thống cảnh báo hạ du và theo dõi sát sao lưu lượng nước đến hồ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và nhân dân địa phương để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Để đối phó với diễn biến phức tạp của bão, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN EVNGENCO2 đã ban hành công điện khẩn cấp, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện phương châm "Bốn tại chỗ", yêu cầu các đơn vị trực thuộc không để bị động, bất ngờ, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, đảm bảo an toàn cho nhân dân dưới vùng hạ du các hồ chứa thủy điện.

Minh Nghĩa